



2015191355Z



2018(粤)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-168-1301

No: DDWT2000283

验证码: 7025

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

共 7 页, 第 1 页

客户提供信息	样品名称	微波炉		
	样品数量	1台	生产日期	2020-12-25
	商标	—	出厂等级	—
	型号规格	X2-A	批号/款号	MA2012220001
	委托单位	名称: 河南新航微波技术有限公司 地址: —		
	生产单位	河南新航微波技术有限公司		
样品特征和状态		目测完好		
检验类别	委托检验	委托单号	4019525	
到样日期	2020年12月28日	验收日期	2021年01月13日	
检验依据	GB/T 17799.2-2003《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》			
检验结果	样品经检验, 检验结果见续页。  检验检测专用章 检验单位盖章			
备注	1、报告未盖检测专用章或检测单位公章无效; 2、一般情况下, 委托检测仅对来样负责; 3、委托方指定检验依据。			

复印(传真)报告未重新盖章无效

批准:
(授权签字人)

尹建文

审核:

尹建文

主检:

果观股



2015191355Z



2018(粤)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

No: DDWT2000283

验证码: 7025

共 7 页, 第 2 页

样品描述及说明

1. 被测设备(EUT)的描述:

- 1.1 被测设备安装形式: 桌面式
- 1.2 被测设备接地方式: 通过电源线接地
- 1.3 被测设备一般描述: 设备为微波炉, 适用于工业环境。

2. 被测设备(EUT)的工作状态:

- 2.1 试验电压: 220V 50Hz
- 2.2 工频磁场抗扰度试验被测设备(EUT)工作状态: 额定输出状态

3. 性能判断

- 3.1 性能判据 A: 在试验期间和试验之后, 设备应按预定方式连续工作。当设备按预定方式工作时, 性能降低程序或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失替代。
- 3.2 性能判据 B: 在试验之后, 设备应按预定方式连续工作。当设备按预定方式使用时, 性能水平降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来替代。在试验期间, 允许性能水平降低, 但实际工作状态或存储的数据不允许改变。
- 3.3 性能判据 C: 允许暂时丧失功能, 只要这种功能可自行恢复或者可以通过操作控制器来恢复。

4. 辅助设备描述

设备名称	钳表	——	——
设备制造厂	FLUKE	——	——
设备型号	FLUKE 317	——	——
设备序列号	41200038WS	——	——

审核:

主检:

复印(传真)报告未重新盖章无效



2015191355Z



2018(粤)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

No: DDWT2000283

验证码: 7025

共 7 页, 第 3 页

样品照片



图1: 设备外观



图2: 铭牌

审核:

刘建文

主检:

果如股

复印(传真)报告未重新盖章无效



2015191355Z



2018(粤)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

No: DDWT2000283

验证码: 7025

共 7 页, 第 4 页

试验要求结果

5. 测试结果综述

序号	试验项目	试验值	测试方法	性能判据	单项判定
1	工频磁场	30A/m	GB/T 17626.8-2006	A	符合

复印(传真)报告未重新盖章无效

审核:

刘良友

主检:

梁观胜



2015191355Z



2018(粤)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

No: DDWT2000283

验证码: 7025

共 7 页, 第 5 页

试验要求结果

6. 测量项目

6.1 电源端口骚扰电压测量

测试标准: GB/T 17799.2-2003

测试方法: GB/T 17626.8-2006

工作模式: 额定输出


供电电源: AC 220V / 50Hz

试验条件: 温度 (°C): 22

相对湿度 (%RH): 58

大气压: (kPa): 100

6.1.1 测量示意图

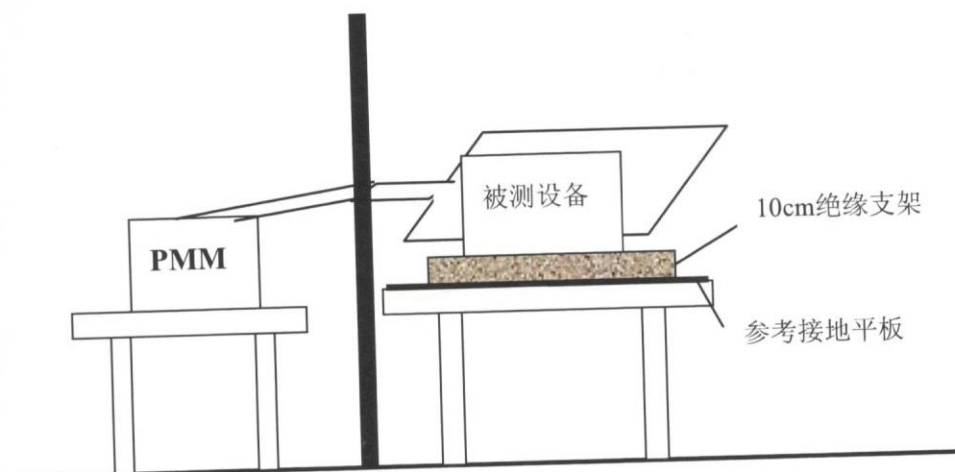

6.1.2 标准限值及测量结果

线圈方向	试验电流 (A/m)	持续时间 (s)	测试结果
X	30	300	符合
Y	30	300	符合
Z	30	300	符合

注: 1. 试验频率 50Hz
2. 符合性能判据 A

审核:

尹文发

主检:

果观股

复印(传真)报告未重新盖章无效



控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

TEST REPORT

No: DDWT2000283

验证码: 7025

共 7 页, 第 6 页

试验要求结果

6.1.3 测量布置图

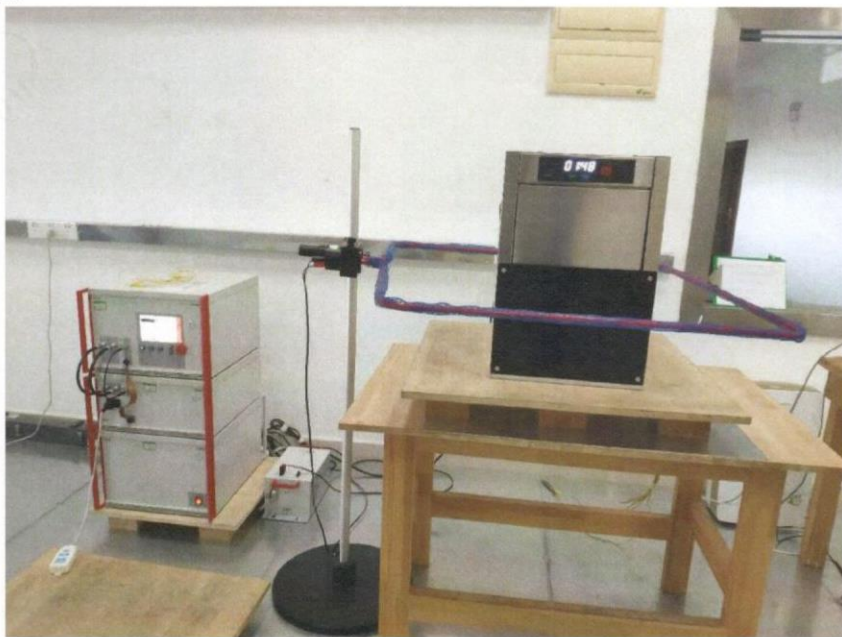


图 3: 测量布置图

审核:

何建文

主检:

梁观股

复印(传真)报告未重新盖章无效



2015191355Z



2018(粵)质监认字106号

控制编号: ZH-TX-ZY-04-1183-1801

广东省珠海市质量计量监督检测所

GUANGDONG ZHUHAI SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

检测报告

No: DDWT2000283

验证码: 7025

TEST REPORT

共 7 页, 第 7 页

试验仪器设备清单

7. 试验仪器设备清单

仪器名称	型号规格	仪器编号	生产厂	序列号	计量有效期
EMC综合抗扰度测试仪	NSG3060/CDN3061/VAR3005-S16	sh1069-1	TESEQ特测	1838/1579/904	2020.12.04
磁场测试线圈	MF06502/INA702	sh1069-3	TESEQ特测	204/312	2020.12.04

复印(传真)报告未重新盖章无效

审核:

尹良友

主检:

梁观殿